

Tolkning av branschkrav


Anslutning mot VVS-produkt med tätskiktssystem för användning bakom keramik hanteras efter 2021 enligt ett gemensamt branschkrav mellan Säker Vatten, VVS-fabrikanternas råd, Måleribranschen och GVK/GBR och Byggkeramikrådet.

Läs kapitel 6.3.4 Anslutningar mot kopplings-/fördelarskåp, box för inbyggda blandare och inbyggnadsblandare i BBV 21:1


Läs Branschkrav för anslutning av tätskikt mot VVS-produkt

Detta dokument behandlar hur du som leverantör av tätskikt för keramik ska tolka branschkravet och hjälpa dig att ansöka om godkänd kombination.

A.

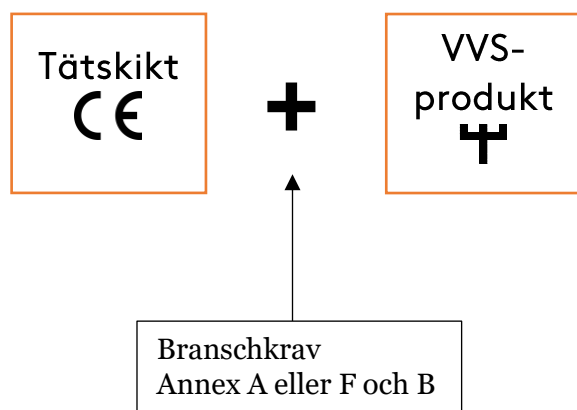

B.

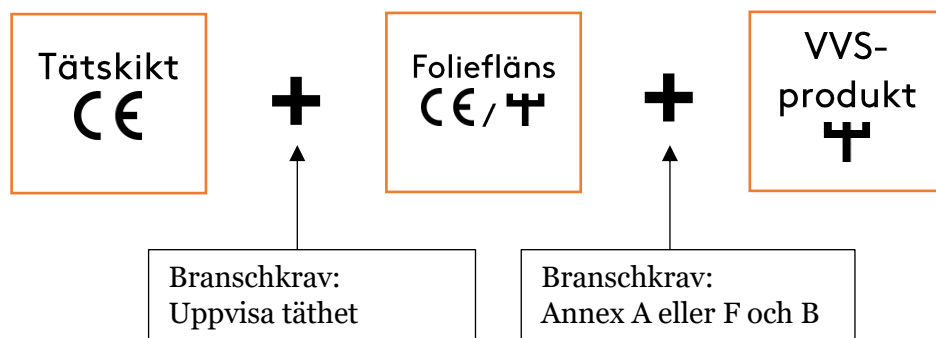

Ingående produkter

Branschkravet gäller kombination VVS-produkt-Tätskikt:

1. Tätskiktet ska uppfylla kraven hos BKR.
2. VVS-produkten ska uppfylla kraven för Säker Vatten.
3. Folieflänsen vara typgodkänd eller del i ett tätskiktssystem som uppfyller kraven hos BKR.

Detta projekt behandlar endast VVS-produkter **utanför** tätskiktet. Entreprenadgränsen går vid flänsen.

Två typfall behandlas:


Typfall A. Tätning mot en "hård"-fläns. Tätskiktsentreprenören tätar mot VVS-produktens fläns av exempelvis plast eller metall.

Typfall B. Tätning mot en "mjuk"-fläns. Tätskiktsentreprenören tätar mot en fabriksmonterad foliefläns

Den fabriksmonterade- eller förmonterade folieflänsens ingår i VVS-produkten.

Tätskiktsentreprenören utför inte denna tätning. Kraven på provning är samma som för tätskikt direkt mot "hård"-fläns.

Typfall A. Tätning mot VVS-produkten

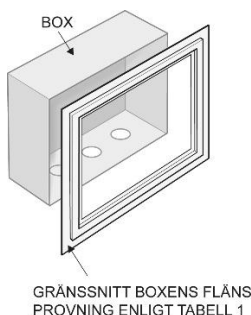

Du kan testa tätheten (Annex A eller F och B) mellan tätskikt och VVS-produkt hos:

- RISE i Sverige
- Sintef i Norge
- DTI i Danmark
- VTT i Finland
- Annat ackrediterat testinstitut


Du och VVS-leverantören ska skriva under en leverantörsförsäkran på den specifika kombinationen.

En gemensam monteringsanvisning (tilläggsblad) ska tas fram.

1. Provningsdokumentation,
2. Leverantörsförsäkran och
3. Monteringsanvisning (tilläggsblad).

hanteras genom portalen 'Accept'. Är dokumentationen i ordning förväntas godkännande ske inom 5 arbetsdagar.

Typfall B. Tätning mot folieflänsen

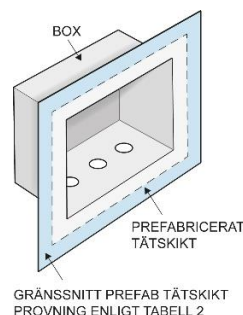

VVS-leverantören kan testa tätheten (Annex A eller F och B) mellan Foliefläns och VVS-produkt hos:

- RISE i Sverige
- Sintef i Norge
- DTI i Danmark
- VTT i Finland
- Annat ackrediterat testinstitut
- Genom typgodkännandet

Du kan testa täthet och vidhäftning mellan Tätskikt och Foliefläns

- Hos den med tillgång till relevant provutrustning samt kunskap inom området
- Genom typgodkännandet

Du och VVS-leverantören ska skriva under en leverantörsförsäkran på den specifika kombinationen.


En gemensam monteringsanvisning (tilläggsblad) ska tas fram.

1. Provningsdokumentation,
2. Leverantörsförsäkran och
3. Monteringsanvisning (tilläggsblad).

hanteras genom portalen 'Accept'. Är dokumentationen i ordning förväntas godkännande ske inom 5 arbetsdagar.

Reparation och hantering av folieflänsen beskrivs i monteringsanvisningen för VVS-produkten.

Tilläggsbladet beskriver endast hur tätning mellan tätskiktet och flänsen ska utföras.

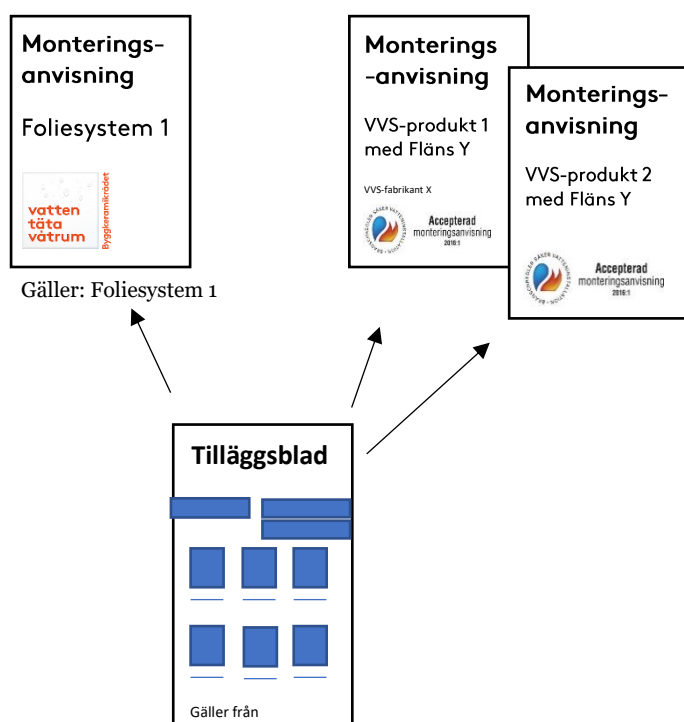

Tilläggsblad gäller Foliesystem 1 + Foliefläns Y

BKR- Hjälper till tolkning av branschkrav